


Узел крепления полосы до 50 мм на фасаде здания

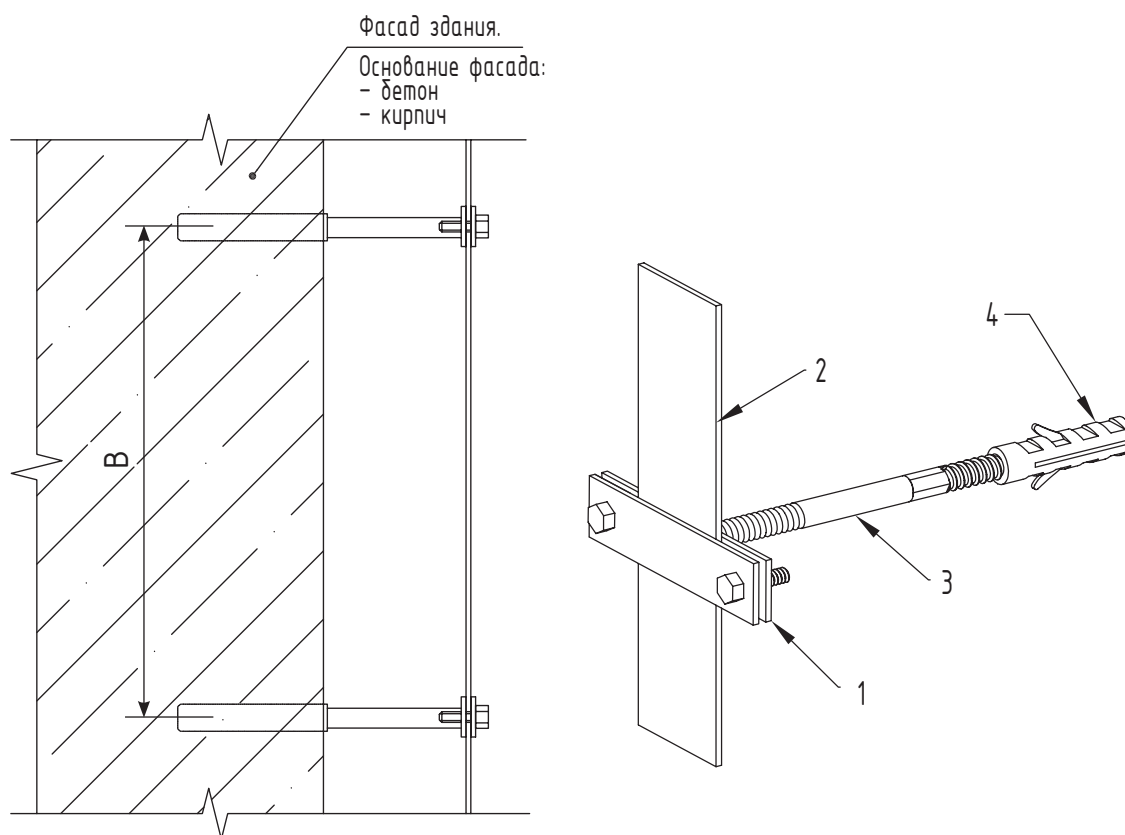

Применяемые материалы

Поз.	Наименование	Артикул	Ед. изм.	Вес, кг
1	Держатель фасадный для полосы	31508	шт.	0,095
		31512		0,100
		31516		0,105
		31520		0,110
2	Полоса	4x40, 4x50, 5x50	кг	4x40 мм – 1,26 кг/м.поз. 4x50 мм – 1,57 кг/м.поз. 5x50 мм – 1,96 кг/м.поз.
3	Шуруп-шпилька M10, L=100-200 мм	–	шт.	–
4	Дюбель 14x80	–	шт.	0,001

Примечание:

“В” – шаг установки держателей (устанавливаются не реже чем 1 шт. на 1 м.поз.).

Инв. № подл.	Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Узел крепления полосы до 50 мм на фасаде здания Держатели проводника 000 “ТерраЦинк”						
									Разраб.	Лит	Лист	Листов
									Пров.		122	174
									Н.контр.			
									Утвердил			
Инв. № подл.	Взам. инв. №	Подпись и дата										