


Проходная точка заземления для прута

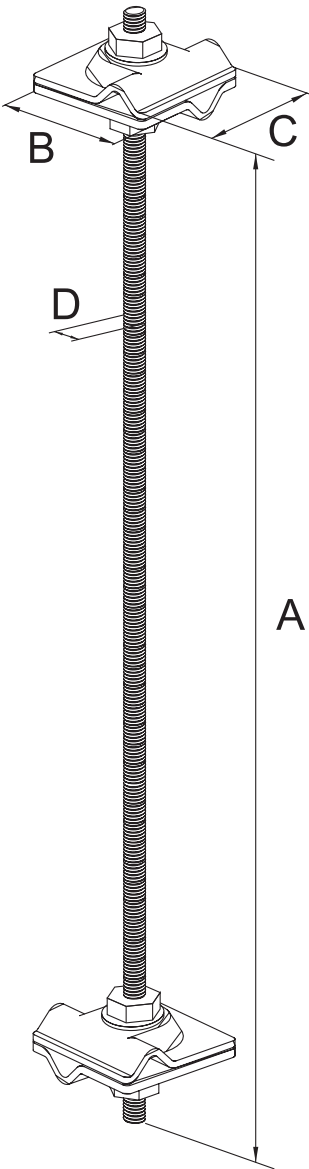


Код	Размеры, мм				Масса, кг	Материал	Покрытие
	A	B	C	D			
22500	500	45	45	M6	0,28	Сталь	OG, OC, Ni, CU
22508	500	45	45	M8	0,3	Сталь	OG, OC, Ni, CU

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Согласовано		Проходная точка заземления для прута							
				Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата				
				Разраб.					Заземление	Лит	Лист	Листов
				Пров.							47	174
				Н.контр.						ООО "ТерраЦинк"		
Утвердил												

Согласовано

Держатель
токоотвода

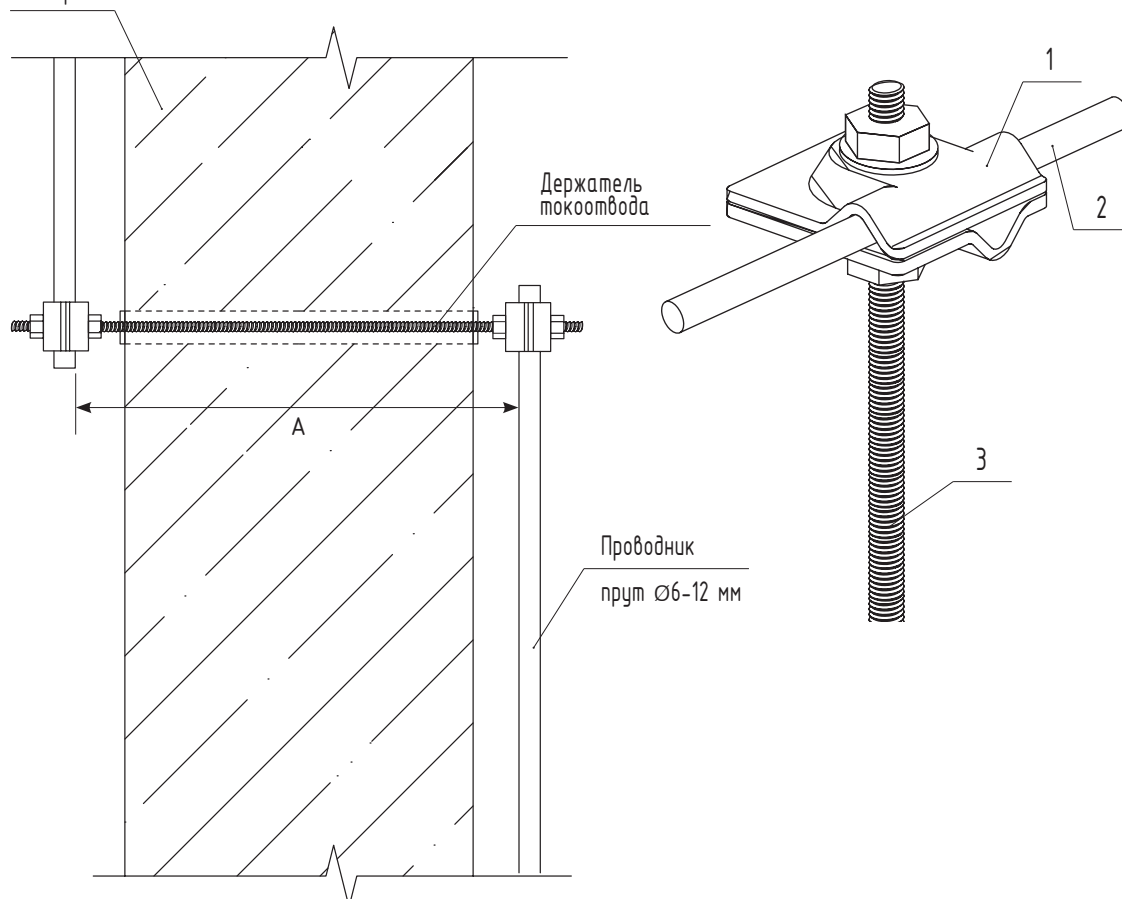

Проводник
прит Ø6-12 мм

Взам. инв. №

Поз.	Наименование	Артикул	Ед. изм.	Вес, кг	Кол-во
1	Держатель фасадный	22500, 22508	шт.	0,23	1
2	Токоотвод	–	шт.	–	–
3	Шпилька М6 (22500) или М8 (22508)	–	шт.	–	–

Подпись и дата

Прокладная точка заземления применяется для соединения круглых проводников 6-12 мм между собой при вводе их в здание или монтаже сквозь стены. Расстояние А ограничено длиной шпильки 500 мм.

Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Разраб.				
Пров.				
Н.контр.				
Утвердил				

Узел крепления круглого токоотвода к проходной точке заземления

Заземление

Лум	Лум	Лумов
	48	174

ООО "ТерраЦинк"