


Проходная точка заземления
 для полосы и прута

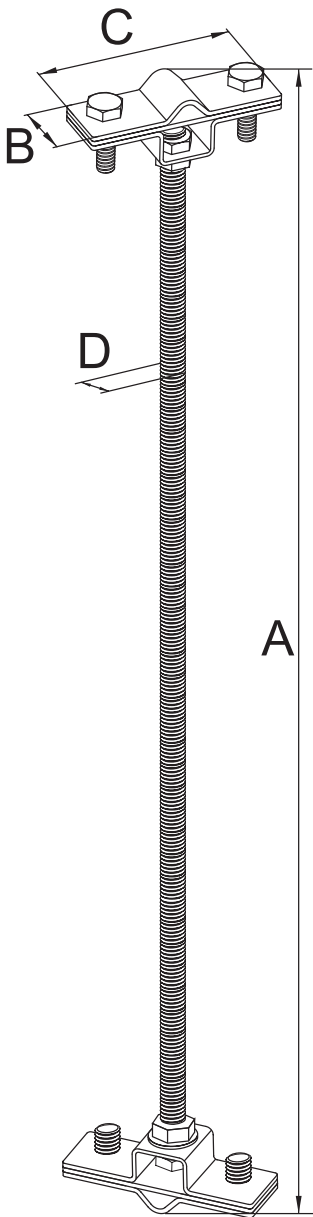

Код	Размеры, мм				Масса, кг	Материал	Покрытие
	A	B	C	D			
22546	500	25	65	M8	0,32	Сталь	ОГ, ОС, Ni, CU

Инв. № подл.	Подпись и дата				Взам. инв. №	Согласовано		
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Проходная точка заземления для полосы и прута			
Разраб.					Заземление			
Пров.								
Н.контр.								
Утвердил								
						Лит	Лист	Листов
							49	174
						ООО "ТерраЦинк"		

Фасад здания.
Основание фасада:
- бетон
- кирпич



Поз.	Наименование	Артикул	Ед. изм.	Вес, кг	Кол-во
1	Держатель	22546	шт.	0,32	1
2	Токоотвод полоса	–	шт.	–	–
3	Токоотвод прут	–	шт.	–	–
4	Шпилька М8	–	шт.	–	–

Прокладная точка заземления для полосы и прута применяется для соединения круглых (8-10 мм) и плоских проводников шириной до 40 мм между собой при вводе их в здание или монтаже сквозь стены. Расстояние А ограничено длиной шпильки 500 мм.

Подпись						Узел крепления полосы и прута к проходной точке заземления			
	Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата				
Инв. № подл.	Разраб.					Заземление	Лист	Лист	Листов
	Пров.							50	174
							ООО "ТерраЦинк"		
	Н.контр.								
	Утвердил								