



Держатель 8х330 под химический анкер

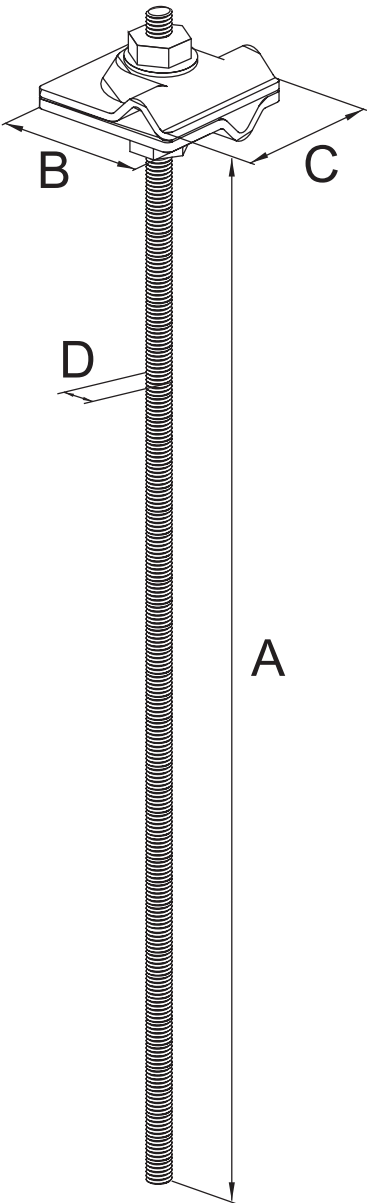

Код	Размеры, мм				Масса, кг	Материал	Покрытие
	A	B	C	D			
22330	330	45	45	M8	0,23	Сталь	OG, OC, Ni, CU

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Согласовано	Держатель 8х330 под химический анкер				
				Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
				Разраб.				
				Пров.				
				Н.контр.				
Утвердил						Лит	Лист	Листов
Заземление						000 "ТерраЦинк"		

Узел крепления круглого токоотвода к фасаду здания

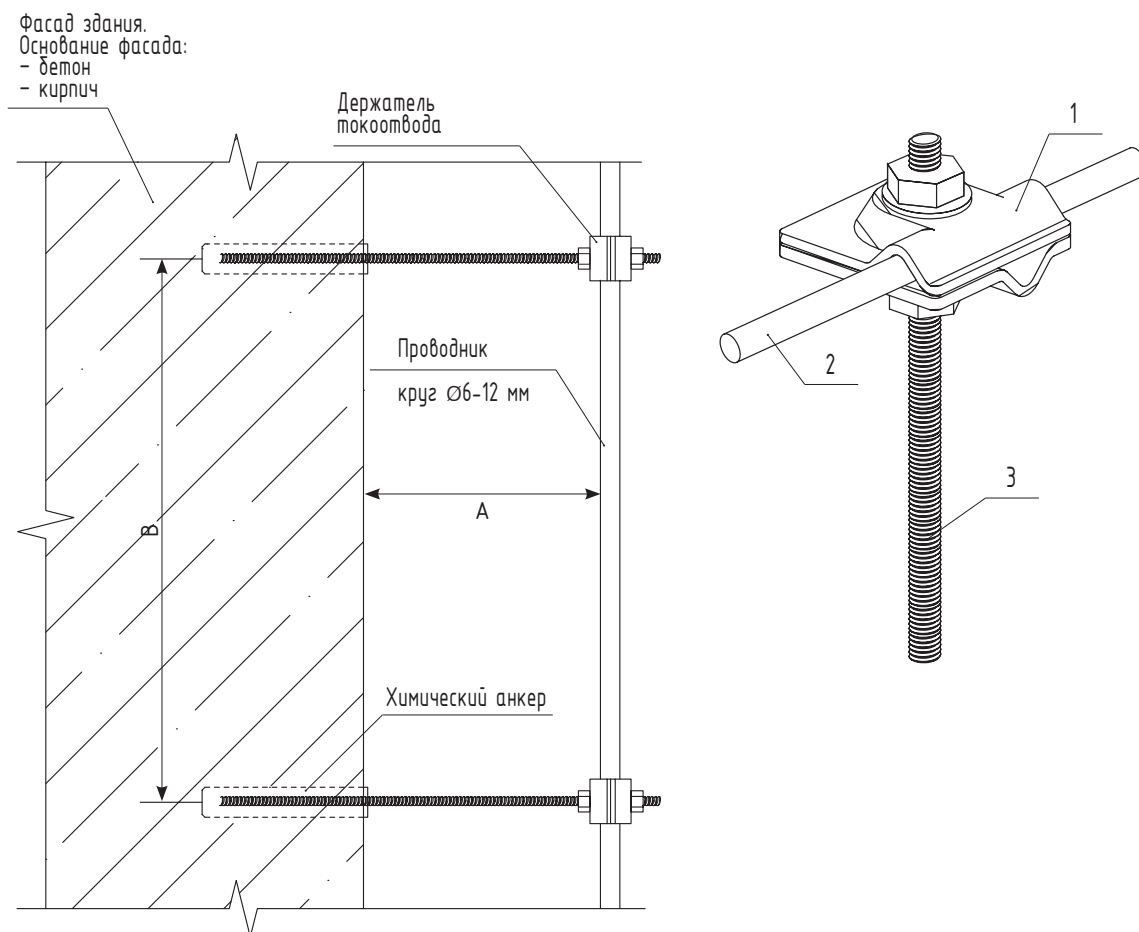

Применяемые материалы

Поз.	Наименование	Артикул	Ед. изм.	Вес, кг	Кол-во
1	Держатель фасадный	22330	шт.	0,23	1
2	Токоотвод	-	шт.	-	-
3	Шпилька М8	-	шт.	-	-

Примечание:

Держатель 8х330 под химический анкер применяется для монтажа круглого токоотвода к фасаду здания при помощи химических анкеров и металлических анкерных втулок. Расстояние А зависит от глубины погружения шпильки держателя в стену. Расстояние В - шаг установки держателей (не реже чем 1 шт. на 1 м.п.)

Инв. № подл.	Н.контр.	Утвердил	Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Узел крепления круглого токоотвода к фасаду здания Заземление			Лит	Лист	Листов
												46	174
											000 "ТерраЦинк"		
Инв. № подл.	Н.контр.	Утвердил	Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Узел крепления круглого токоотвода к фасаду здания Заземление			Лит	Лист	Листов
												46	174
											000 "ТерраЦинк"		
Инв. № подл.	Н.контр.	Утвердил	Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Узел крепления круглого токоотвода к фасаду здания Заземление			Лит	Лист	Листов
												46	174
											000 "ТерраЦинк"		
Инв. № подл.	Н.контр.	Утвердил	Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Узел крепления круглого токоотвода к фасаду здания Заземление			Лит	Лист	Листов
												46	174
											000 "ТерраЦинк"		
Инв. № подл.	Н.контр.	Утвердил	Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Узел крепления круглого токоотвода к фасаду здания Заземление			Лит	Лист	Листов
												46	174
											000 "ТерраЦинк"		