


Держатель дистанционный

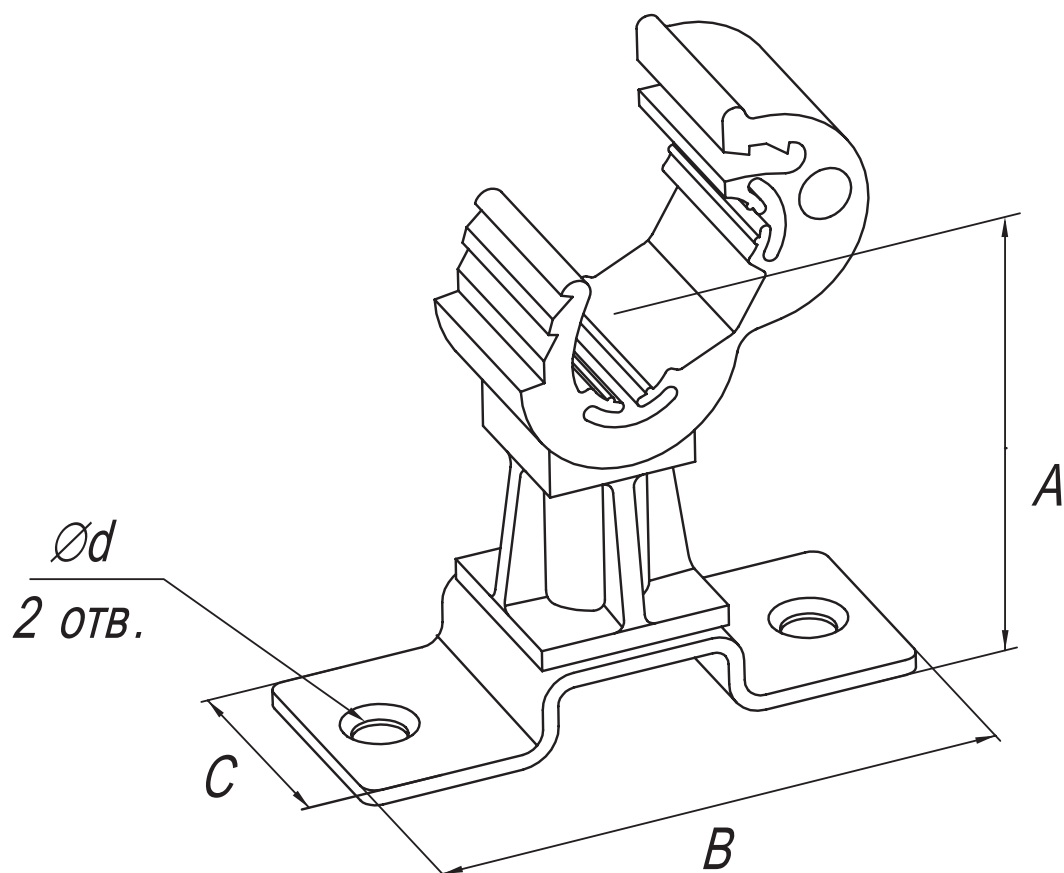


Предназначен для фиксации токоотвода Ø8-10 мм на коньке черепичной кровли. Монтаж токоотвода осуществляется путем защелкивания держателя.

Код	Размеры, мм				Масса, кг	Материал	Покрытие
	A	B	C	Ød			
40100	40	65	25	6	0,04	Сталь, пластик	ОС, NI, CU
40190	95-100				0,07		

Инв. № подл.	Н.контр.	Утвердил	Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Держатель дистанционный		
								Держатели проводника		
								Лит	Лист	Листов
									107	174
								000 "ТерраЦинк"		

Узел фиксации токоотвода по поверхности сэндвич-панелей

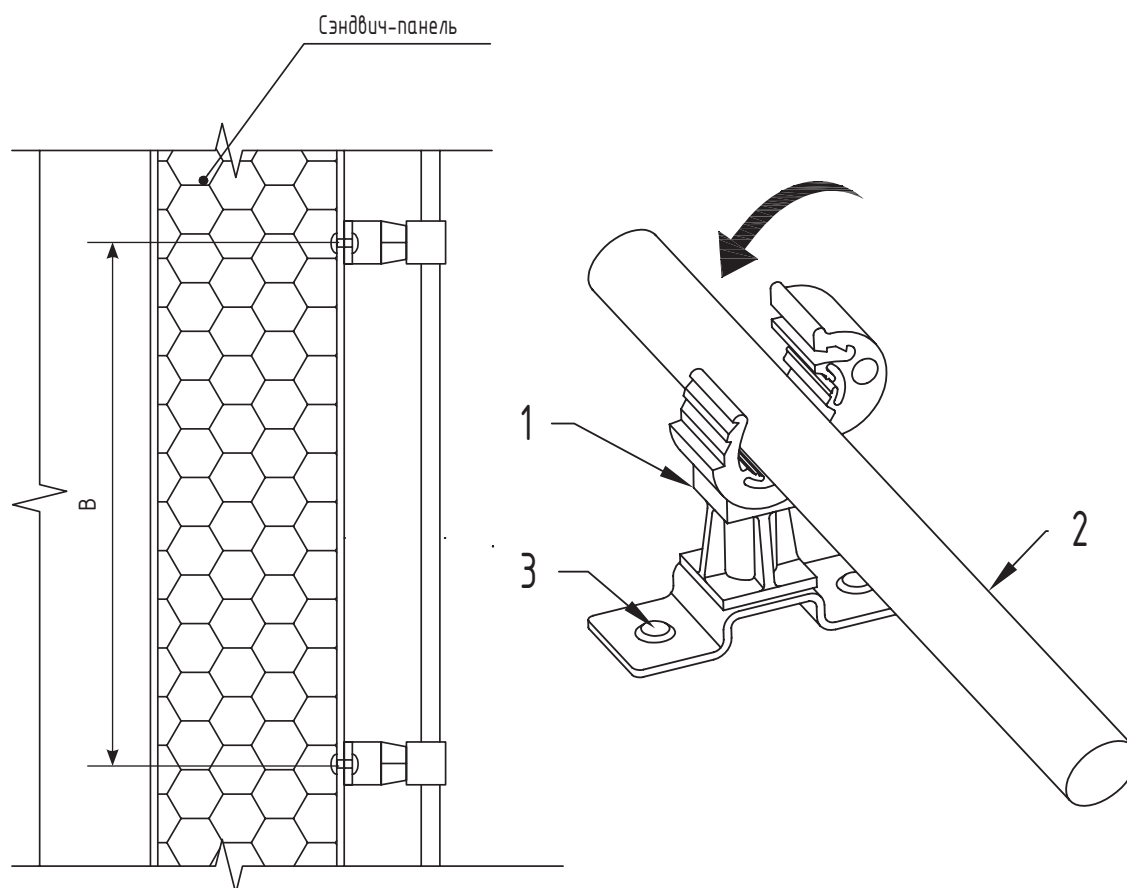

Применяемые материалы

Поз.	Наименование	Артикул	Ед. изм.	Вес, кг
1	Держатель дистанционный	40100	шт.	0,040
2	Прут	круг. сталь. оц. Ø8, 10 мм	кг	Ø8 мм – 0,40 кг/м.поз. Ø10 мм – 0,63 кг/м.поз.
3	Заклепка вытяжная металлическая	–	шт.	–

Примечание:

1. "В" – шаг установки держателей (устанавливаются не реже чем 1 шт. на 1 м.поз.).
2. "А" = 40-100 мм – расстояние от проводника до поверхности сэндвич-панели, зависит от применяемого держателя (см. спецификацию по артикулу 40100-40190).
3. Позиция "З" – заклепка вытяжная металлическая в комплект поставки не входит.

Инв. № подл.	Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Узел фиксации токоотвода по поверхности сэндвич-панелей		
						Держатели проводника		
						Лит	Лист	Листов
							108	174
						000 "ТерраЦинк"		
Инв. № подл.	Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата			