


Держатель кровельный с подставкой

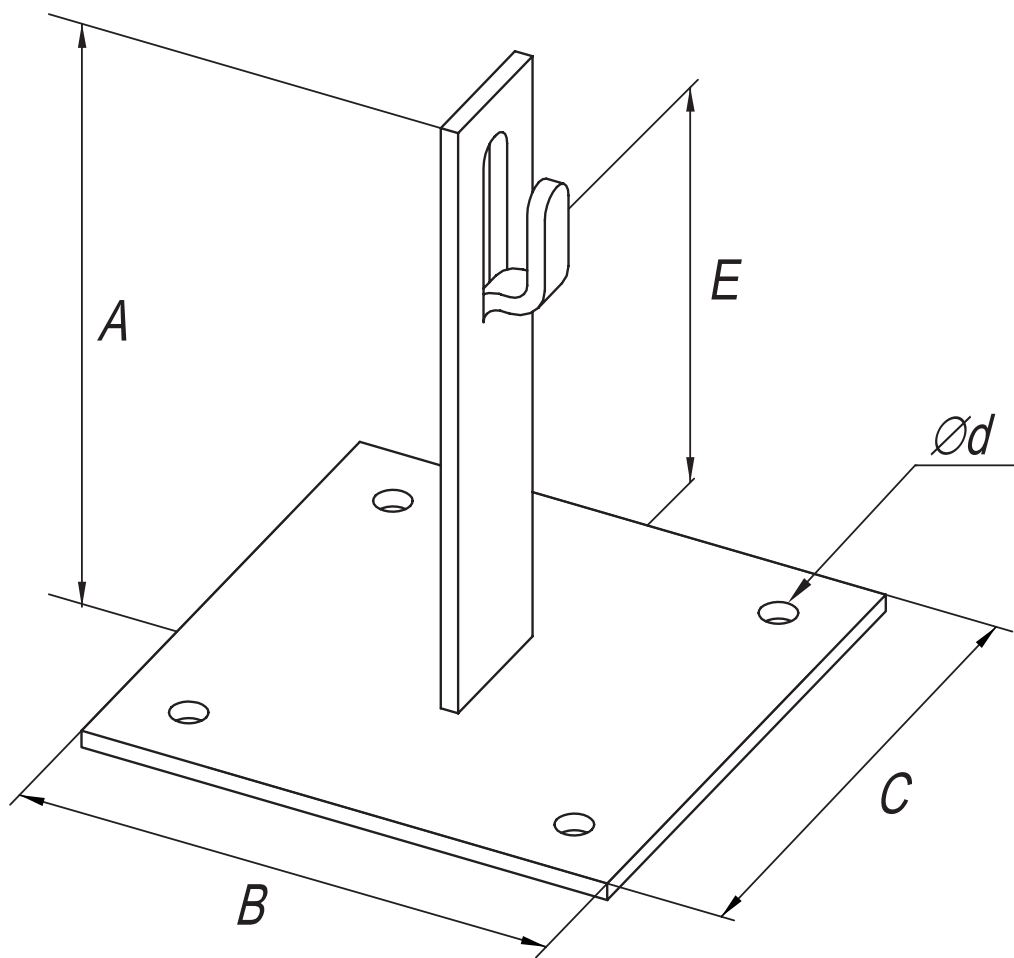


Предназначен для крепления токоотвода Ø6-10 мм на плоской кровле, на парапете.

Код	Размеры, мм					Масса, кг	Материал	Покрытие
	A	B	C	Ød	E			
32510	100	70	70	6	65	0,11	Сталь	ОС, ОГ, NI
32515	150				110	0,13		

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Согласовано	

					Держатель кровельный с подставкой			
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата				
Разраб.					Держатели проводника	Лит	Лист	Листов
Пров.							61	174
Н.контр.						ООО "ТерраЦинк"		
Утвердил								

Узел крепления прута $\varnothing 6-10$ мм на плоской кровле

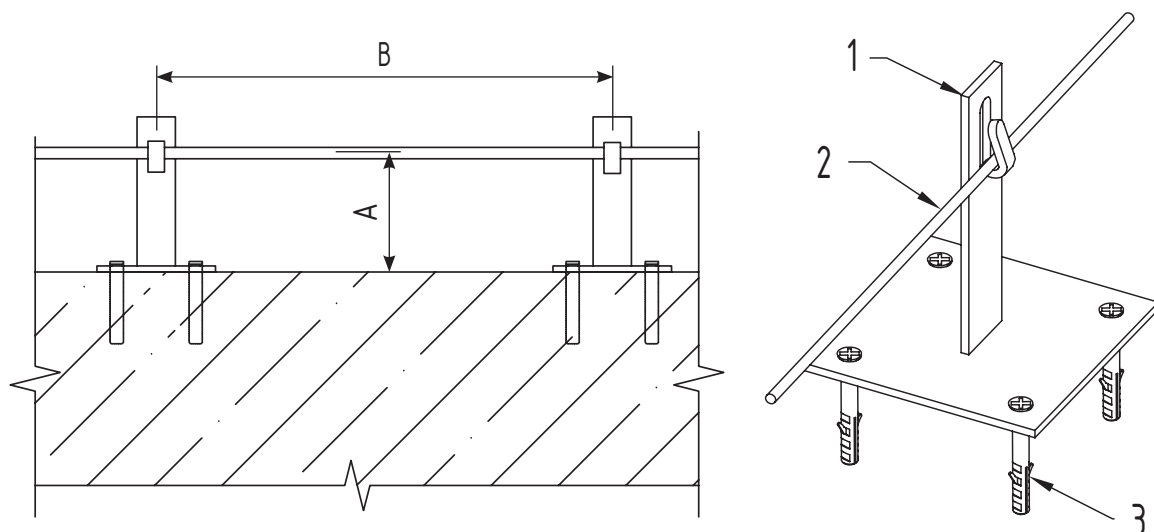

Применяемые материалы

Поз.	Наименование	Артикул	Ед. изм.	Вес, кг
1	Держатель кровельный с подставкой	32510	шт.	0,11
2	Прут	круг. сталь. оц. $\varnothing 6, 8, 10$ мм	кг	$\varnothing 6$ мм – 0,22 кг/м.поз. $\varnothing 8$ мм – 0,40 кг/м.поз. $\varnothing 10$ мм – 0,63 кг/м.поз.
3	Дюбель-гвоздь 8x60	–	шт.	0,0085

Примечание:

1. "В" – шаг установки держателей (устанавливаются не реже чем 1 шт. на 1 м.поз.).
2. Позиция "3" дюбель-гвоздь 8x60 мм в комплект поставки не входит.
3. "А" – высота установки прута зависит от кода применяемого держателя (см. спецификацию по артикулу 32510-32515)

Инв. № подл.	Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Узел крепления прута $\varnothing 6-10$ мм на кровле		
						Держатели проводника		
						Лит	Лист	Листов
							62	174
						000 "ТерраЦинк"		
Инв. № подл.	Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Узел крепления прута $\varnothing 6-10$ мм на кровле		
						Держатели проводника		
						Лит	Лист	Листов
							62	174
						000 "ТерраЦинк"		
Инв. № подл.	Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Узел крепления прута $\varnothing 6-10$ мм на кровле		
						Держатели проводника		
						Лит	Лист	Листов
							62	174
						000 "ТерраЦинк"		
Инв. № подл.	Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Узел крепления прута $\varnothing 6-10$ мм на кровле		
						Держатели проводника		
						Лит	Лист	Листов
							62	174
						000 "ТерраЦинк"		