


Держатель для полосы и прута


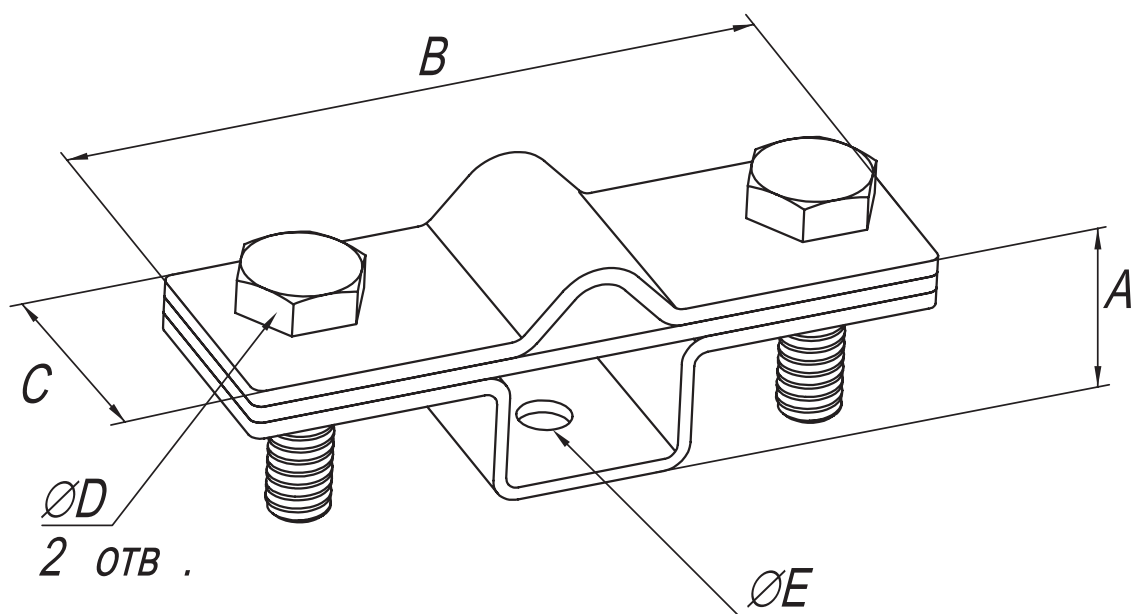


Держатель служит для крепления токоотвода. Конструкция дает возможность крепить прут $\varnothing 6-10$ мм или полосу до 40 мм.

Код	Размеры, мм					Масса, кг	Материал	Покрытие
	A	B	C	$\varnothing D$	$\varnothing E$			
31546	15	65	25	6	6	0,077	Сталь	OG, OC, Ni, CU

Инв. № подл.	Н.контр.	Утвердил	Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Держатель для полосы и прута		
								Держатели проводника		
								Лит	Лист	Листов
									127	174
								ООО "ТерраЦинк"		

Узел крепления полосы до 40 мм на фасаде здания

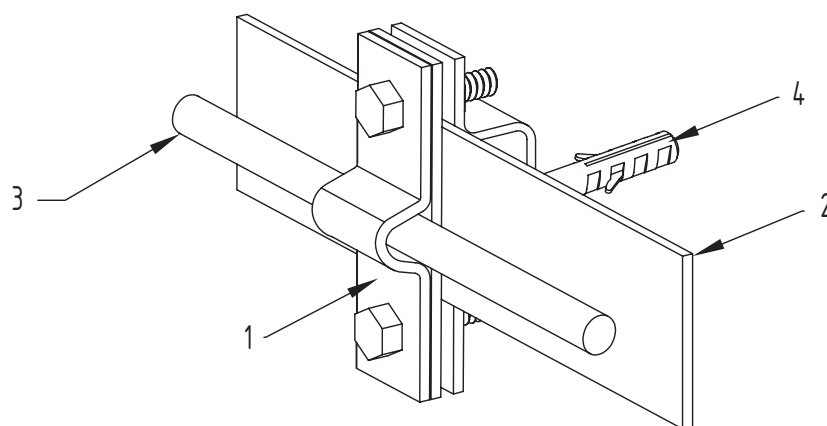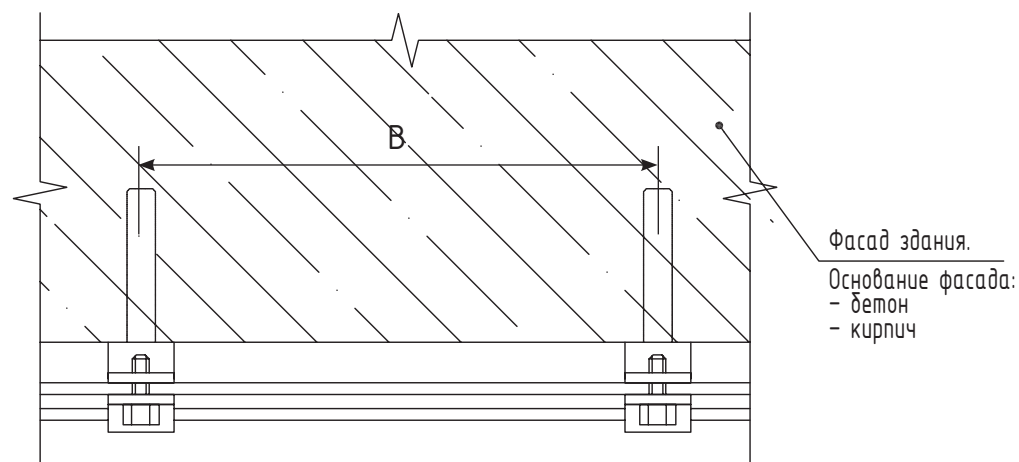

Применяемые материалы

Поз.	Наименование	Артикул	Ед. изм.	Вес, кг
1	Держатель для полосы и прута	31546	шт.	0,07
2	Полоса	4x25, 4x30, 4x40	кг	4x25 мм – 0,78 кг/м.пог. 4x30 мм – 0,94 кг/м.пог. 4x40 мм – 1,26 кг/м.пог.
3	Прут	круг. сталь. оц. Ø8, 10 мм	кг	Ø8 мм – 0,40 кг/м.пог. Ø10 мм – 0,63 кг/м.пог.
4	Дюбель-гвоздь 8x60	-	шт.	-

Примечание:

1. "В" – шаг установки держателей (устанавливаются не реже чем 1 шт. на 1 м.пог.).
2. Позиция "4" – дюбель-гвоздь 8x60 мм в комплект поставки не входит.
3. Держатель предусматривает параллельную фиксацию как прута, так и полосы.

Инв. № подл.	Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Узел крепления полосы до 40 мм на фасаде здания	Лит	Лист	Листов
Инв. № подл.	Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Держатели проводника	Лит	Лист	Листов
Инв. № подл.	Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Держатели проводника	Лит	Лист	Листов
Инв. № подл.	Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Держатели проводника	Лит	Лист	Листов

Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Разраб.				
Пров.				
Н.контр.				
Утвердил				

Узел крепления полосы до 40 мм
на фасаде здания

Держатели проводника

Лит Лист Листов
128 174
ООО "ТерраЦинк"