


# Держатель фасадный пластиковый

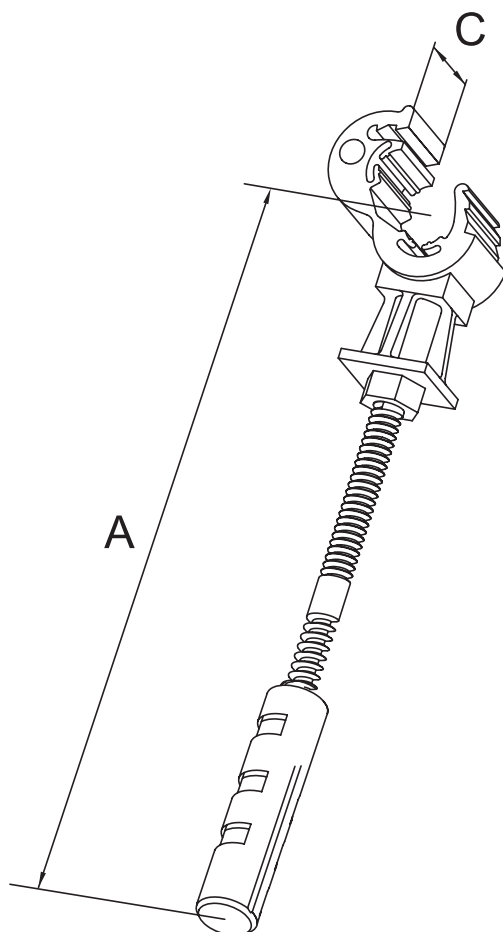


Служит для фиксации токоотвода Ш8-10 мм к фасаду здания.  
Монтаж токоотвода осуществляется путем защелкивания держателя.

| Код   | Размеры, мм |    | Масса, кг | Материал       | Покрытие |
|-------|-------------|----|-----------|----------------|----------|
|       | A           | C  |           |                |          |
| 41100 | 100         | 20 | 0,04      | Сталь, пластик | ОС       |
| 41120 | 120         |    | 0,05      |                |          |
| 41160 | 160         |    | 0,06      |                |          |
| 41200 | 200         |    | 0,07      |                |          |

|              |                |      |          |                 |      |                                |             |
|--------------|----------------|------|----------|-----------------|------|--------------------------------|-------------|
| Инв. № подл. | Подпись и дата |      |          |                 |      | Взам. инв. №                   | Согласовано |
|              |                |      |          |                 |      |                                |             |
|              |                |      |          |                 |      |                                |             |
|              |                |      |          |                 |      |                                |             |
|              |                |      |          |                 |      |                                |             |
| Изм          |                | Лист | № докум. | Подпись         | Дата | Держатель фасадный пластиковый |             |
| Разраб.      |                |      |          |                 |      | Держатели проводника           |             |
| Пров.        |                |      |          |                 |      |                                |             |
| Н.контр.     |                |      |          |                 |      |                                |             |
| Утвердил     |                |      |          |                 |      |                                |             |
| Лит          |                | Лист | Листов   | 000 "ТерраЦинк" |      |                                |             |
|              |                | 119  | 174      |                 |      |                                |             |

# Узел фиксации токоотвода Ø6-10 мм на фасаде здания

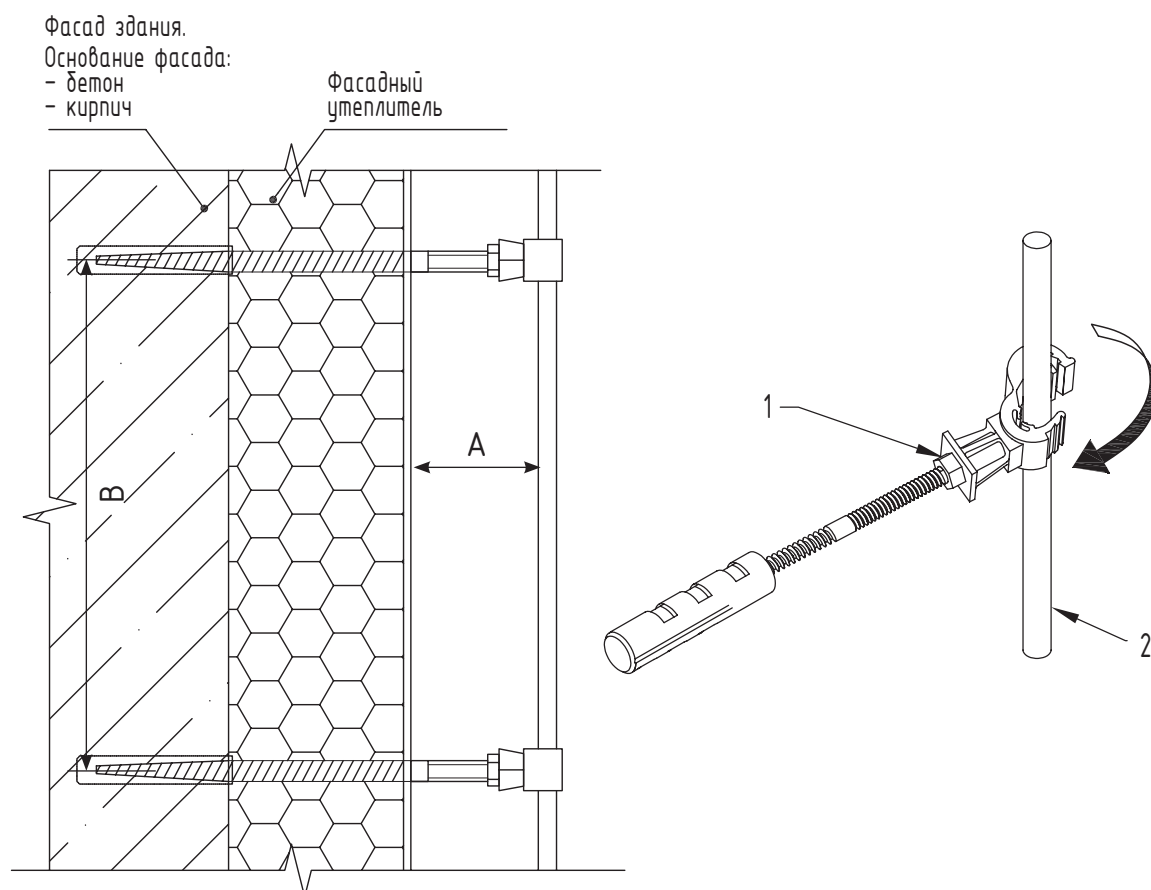

## Применяемые материалы

| Поз. | Наименование                   | Артикул      | Ед. изм. | Вес, кг                 |
|------|--------------------------------|--------------|----------|-------------------------|
| 1    | Держатель фасадный пластиковый | 41100        | шт.      | 0,04                    |
|      |                                | 41200        |          | 0,05                    |
|      |                                | 41160        |          | 0,06                    |
|      |                                | 41200        |          | 0,07                    |
| 2    | Проводник                      | круг. сталь. | кг       | Ø6 мм - 0,22 кг/м.пог.  |
|      |                                | оц.          |          | Ø8 мм - 0,40 кг/м.пог.  |
|      |                                | Ø6, 8, 10 мм |          | Ø10 мм - 0,63 кг/м.пог. |

Примечание:

1. Расстояние "А" зависит от кода применяемого держателя (см. спецификацию по артикулу 41100-41200).
2. "В" - шаг установки держателей (устанавливаются не реже чем 1 шт. на 1 м.пог.).

|              |     |      |          |         |      |                                           |      |        |
|--------------|-----|------|----------|---------|------|-------------------------------------------|------|--------|
| Инв. № подл. | Изм | Лист | № докум. | Подпись | Дата | Узел фиксации проводника на фасаде здания |      |        |
|              |     |      |          |         |      | Держатели проводника                      |      |        |
|              |     |      |          |         |      | Лит                                       | Лист | Листов |
|              |     |      |          |         |      |                                           | 120  | 174    |
|              |     |      |          |         |      | 000 "ТерраЦинк"                           |      |        |
| Инв. № подл. | Изм | Лист | № докум. | Подпись | Дата | Узел фиксации проводника на фасаде здания |      |        |
|              |     |      |          |         |      | Держатели проводника                      |      |        |
|              |     |      |          |         |      | Лит                                       | Лист | Листов |
|              |     |      |          |         |      |                                           | 120  | 174    |
|              |     |      |          |         |      | 000 "ТерраЦинк"                           |      |        |
| Инв. № подл. | Изм | Лист | № докум. | Подпись | Дата | Узел фиксации проводника на фасаде здания |      |        |
|              |     |      |          |         |      | Держатели проводника                      |      |        |
|              |     |      |          |         |      | Лит                                       | Лист | Листов |
|              |     |      |          |         |      |                                           | 120  | 174    |
|              |     |      |          |         |      | 000 "ТерраЦинк"                           |      |        |
| Инв. № подл. | Изм | Лист | № докум. | Подпись | Дата | Узел фиксации проводника на фасаде здания |      |        |
|              |     |      |          |         |      | Держатели проводника                      |      |        |
|              |     |      |          |         |      | Лит                                       | Лист | Листов |
|              |     |      |          |         |      |                                           | 120  | 174    |
|              |     |      |          |         |      | 000 "ТерраЦинк"                           |      |        |