


Держатель мачты молниеприемника к стене

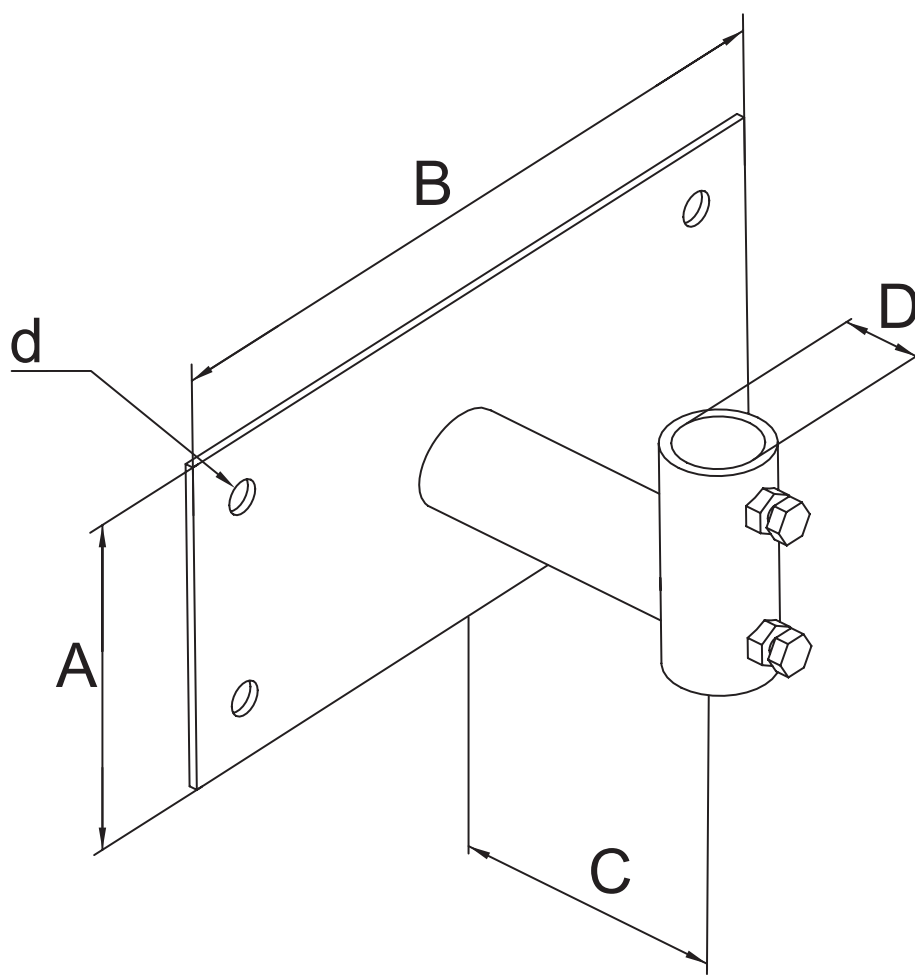


Предназначен для крепления мачты молниеприемника высотой до 4 м на вертикальных конструкциях здания.

Код	Размеры, мм					Масса, кг	Материал	Покрытие
	A	B	C	D	d			
04007SP	100	250	110	20	11	2,500	Сталь	TD, OC
04017	100	250	540	20	11	2,850	Сталь	TD, OC

Согласовано	
Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Держатель мачты молниеприемника к стене		
Разраб.					Молниеприемники		
Пров.							
Н.контр.							
Утвердил							
					Лит	Лист	Листов
						18	174
					ООО "ТерраЦинк"		

Вариант 1. Узел крепления зажима прута на штыре

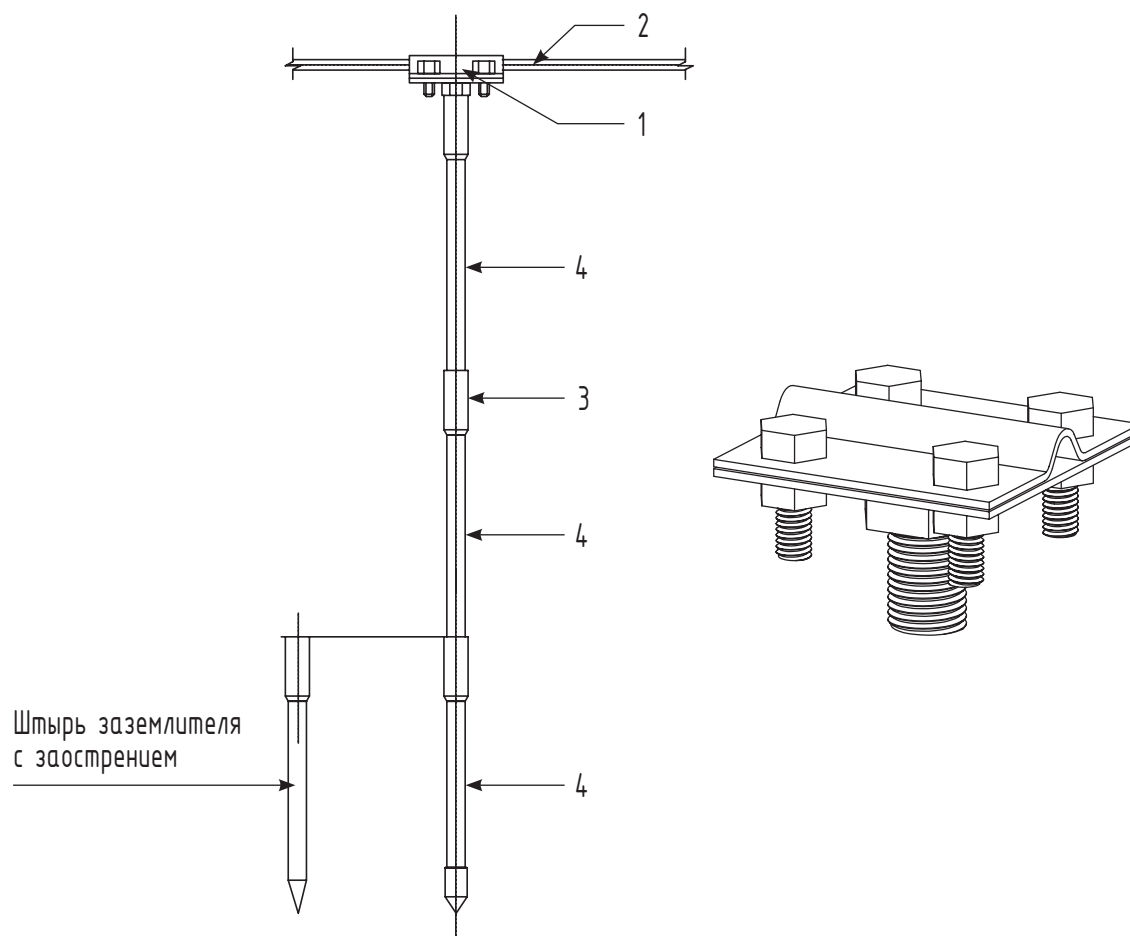

Применяемые материалы

Поз.	Наименование	Артикул	Ед. изм.	Вес, кг
1	Зажим прута на штыре	55422	шт.	0,277
2	Прут	круг. сталь. оц. Ø8-10 мм	кг	Ø8 мм – 0,4 кг/м.пог. Ø10 мм – 0,63 кг/м.пог.
3	Муфта соединительная	21052	шт.	0,155
4	Штырь заземлителя	21020, 20050	шт.	1,896

Примечание: зажим служит для соединения прута Ø6-10 мм или полосы до 30 мм на штыре Ø16 мм, а также для крепления токоотвода к молниеприемному стержню, бетонному основанию (арт. 02002, 03003), совместно с держателями (арт. 04004, 04005, 04007, 04007SP, 04008).

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Согласовано

Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Узел крепления штыря заземлителя			
Разраб.					Заземление			
Пров.								
Н.контр.					Лит	Лист	Листов	ООО "ТерраЦинк"
Утвердил						37	174	